


Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол-во.	Примеч.
	Шкаф учета ШУ1 в комплекте:		
1	Шкаф навесной 600х400х200 мм (ВхШхГ)	1	
2	Счетчик электроэнергии multifunctional, кл. точн. 0,5S/1,0 типа Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.R 5(10)A, 3x230/400В	1	
3	Коробка испытательная переходная	1	
4	Коробка разветвительная интерфейса RS-485	1	

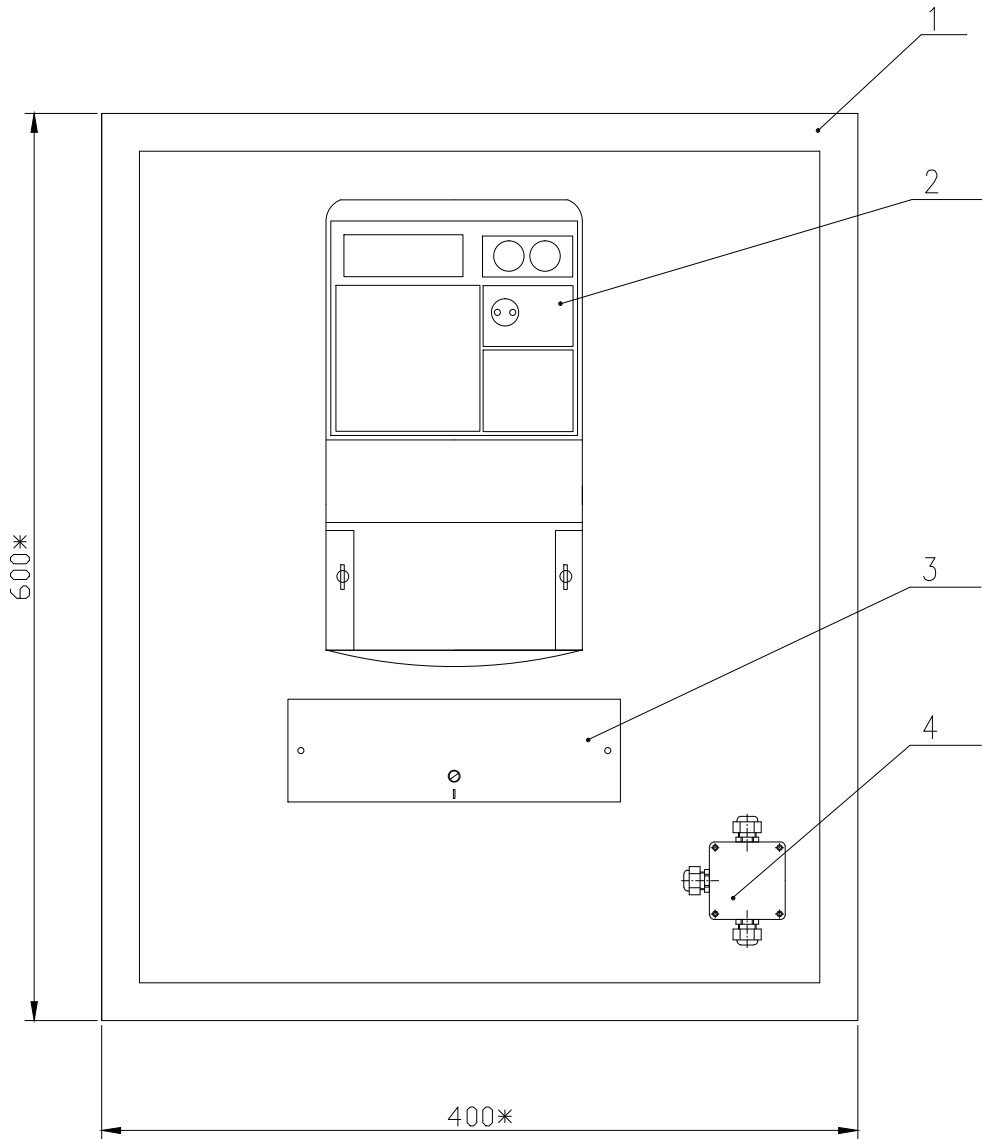

Примечания:

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Расположение оборудования в шкафу показано условно.
- 3. Компоновка шкафа может быть изменена по усмотрению завода изготовителя, но при этом не должны ухудшаться его технические и функциональные характеристики.
- 4. Внутришкафные соединения токовых цепей и цепей напряжения счетчиков выполнить проводом ПВЗ (1х2,5).
- 5. Шкафы ШУ1 и ШУ2 присоединить к внутреннему контуру заземления проводом МГ 1х6.
- 6. Заземление оборудования выполнить в соответствии с гл.1.7. ПУЭ.

Поз.	Наименование	Кол-во.	Примеч.
	Шкаф учета ШУ2 в комплекте:		
1	Шкаф навесной 600х400х200 мм (ВхШхГ)	1	
2	Счетчик электроэнергии multifunctional, кл. точн. 0,5S/1,0 типа Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.R 5(10)A, 3x230/400В	1	
3	Коробка испытательная переходная	1	

